



LEGENDA:

- grzejnik niezintegrowany
- projektowany plan instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- numer pomieszczenia
- temperatura pomieszczenia
- zapotrzebowanie na ciepło
- obudowa grzejnika
- PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE
- PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE
- UWAGA: rurociągi montować na konsolkach, uchwytych montażowych

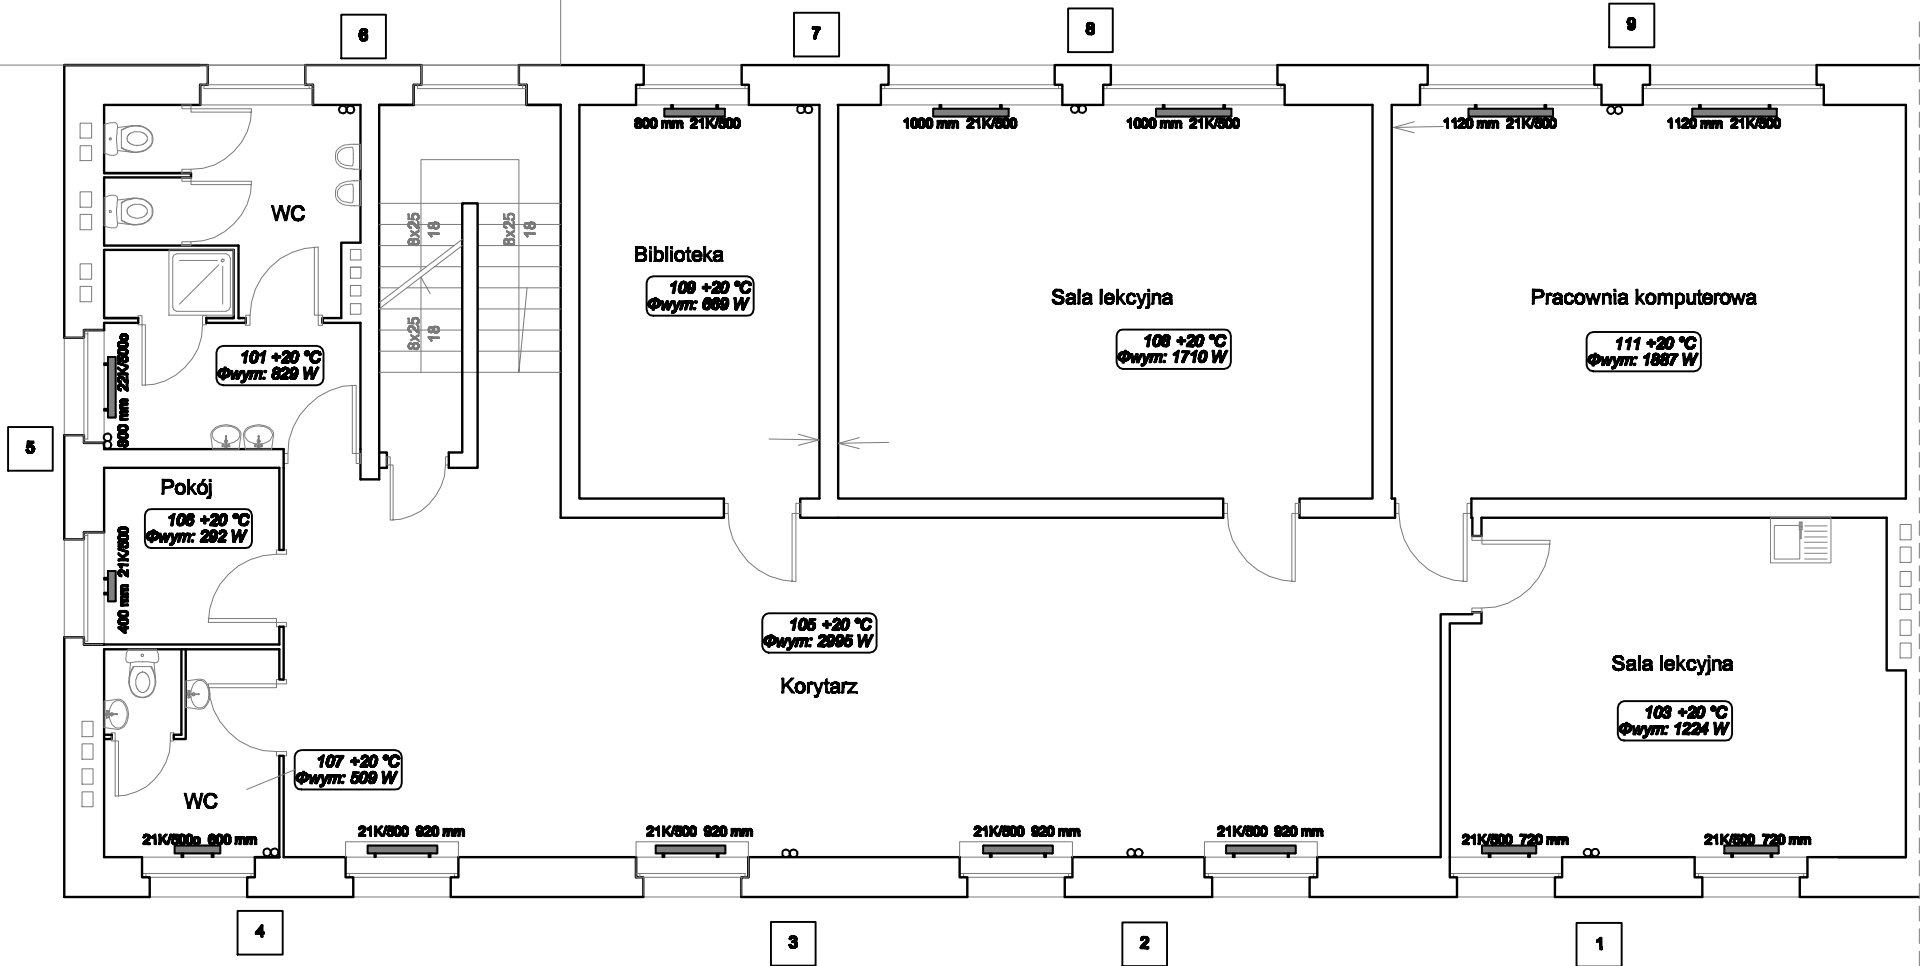

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245181	
Inwestor:	Gmina Postomino z siedzibą: Urząd Gminy Postomino, 76-113 Postomino 3		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Temat:	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Postomino Zespół Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 66b, 76-107 Jarosławiec; Jedn. ewid. 321306_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/6, 165, 173/2, obr. gęb 0006 Jarosławiec Budynek główny i sala sportowa		
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLV132P0W08	specjalność sanitarna
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK4647P00812	specjalność sanitarna
Rzut piętra - Instalacja centralnego ogrzewania			Skala 1 : 100
			Nr rysunku IS_C3